


COFFEE FACTORY

Warunki techniczne do podłączenia ekspresu COFFEE FACTORY

1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym 230V, 10A. Pobór mocy 2,2kW. Gniazdo w odległości do 1m od ekspresu.
2. Dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej wykonać pod ekspresem przyłącze wody zakończone zaworem kulowym 3/8" w odległości do 1m od ekspresu.
3. Dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej wykonać bezpośrednio pod ekspresem przyłącze do instalacji sanitarnej do odprowadzanie ścieków z ekspresu.
4. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu. Wymiary ekspresu: 33cm (szerokość), 56cm (głębokość), 67cm (wysokość)
Zachować wolną przestrzeń z boków i z tyłu ekspresu min. 5cm oraz 40cm nad ekspresem.
Wolna przestrzeń bezpośrednio pod ekspresem na zamontowanie filtra wody (dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej)
5. Otwór w blacie o średnicy 5cm (dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej) w celu przeprowadzenia węża do ekspresu.

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii.
Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

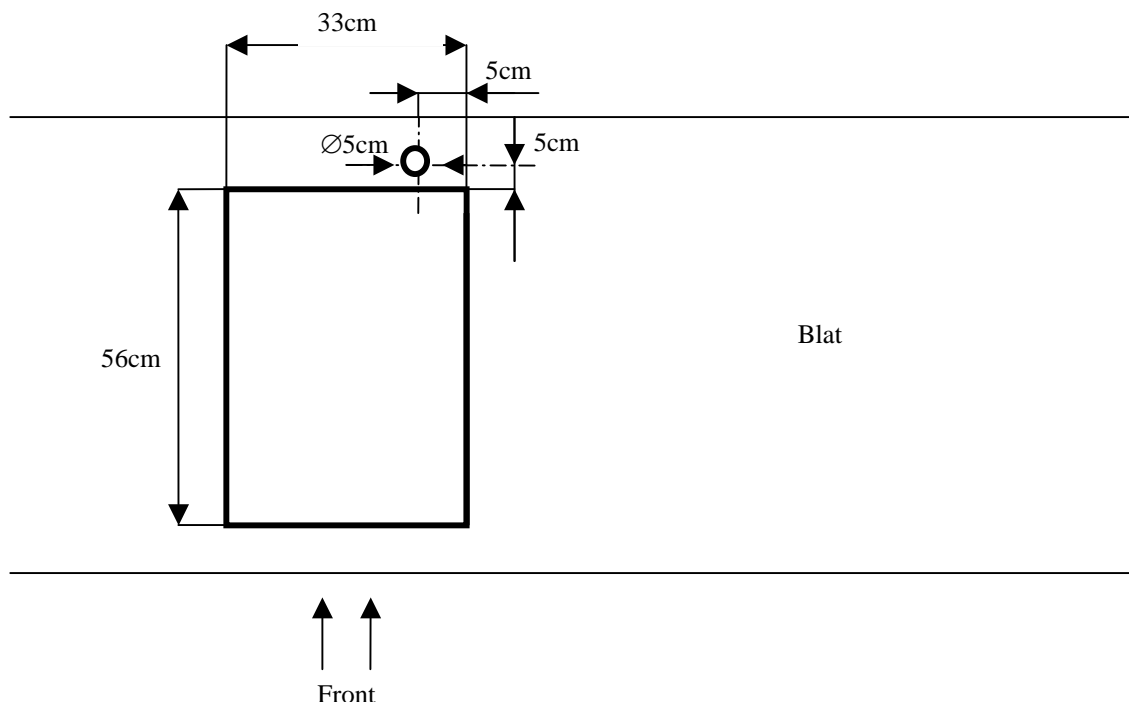

Otrzymał

Przekazał

.....

.....